

U5320-O-75



Número de Catálogo	U5320-O-75
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Pedestal Doble 4 Terminales Tipo Anillo Cubierta Lisa 1450 TT30 520GR RV Enterramiento Directo
UPC	784572268999
Largo (PULG)	11.188
Ancho (IN)	8.884
Alto (PULG)	70.25
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Características especiales	Interruptor Automático de 1 Polo 20 Ampere e Interruptor Automático de 1 Polo 30 Ampere e Interruptor Automático de 2 Polos 50 Ampere
Aplicación	Energía para RV
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	125 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	11.188L x 8.884W x 70.25H
Número de Troqueles	6

Tamaño de Abertura	Dos Interruptores Termomagnéticos Sencillos de 20 Amperios y Dos Interruptores Termomagnéticos Sencillos de 30 Amperios y Dos Interruptores Termomagnéticos Dobles de 50 Amperios
Entrada de Cable	Subterráneo
Terminal	Mecanismo Doble
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Pedestal
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Doble
Tierra del equipo	Zapata de Tierra de 2 Cilindros y Barra de Tierra
Abertura del Hub	Tapa Lisa
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Número de Circuitos Derivados	4
Número de Receptáculos	6
Configuración del Receptáculo	Dos NEMA 14-50 y Dos NEMA TT30 y Dos NEMA 5-20 Protección Contra Falla a Tierra

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.




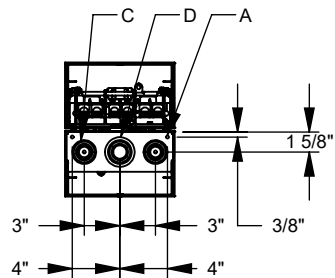


TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	2	TROQUEL SÓLIDO 1/4"
B	4	K.O. CONCÉNTRICOS 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
C	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
D	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"

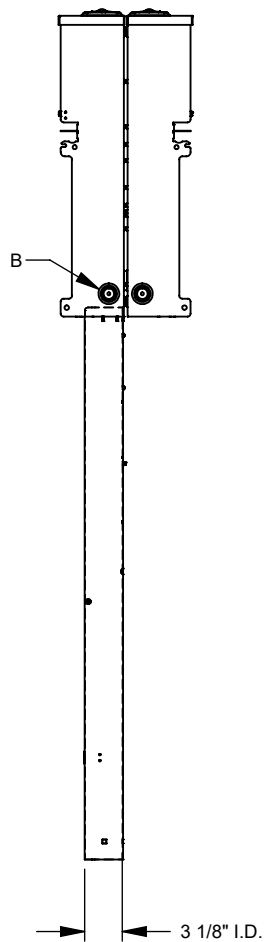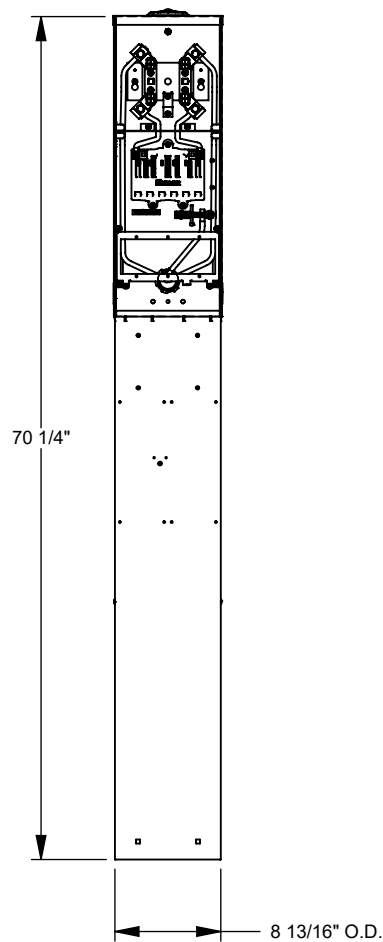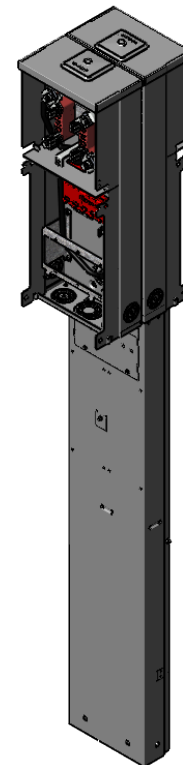

MILBANK
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.