


U3464-O


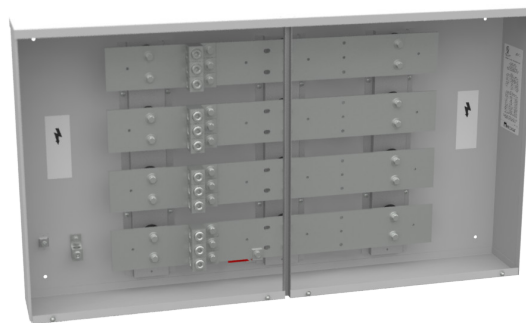


Número de Catálogo	U3464-O
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Pedestal de Medición 800 Amperios 3 Fases 600 Voltios 48in-26in-6in Acero Pintado Tapas Delanteras Desmontables Atornilladas 3 Zapatas Por Posición - 4-600kcmil Capacidad Interruptiva de 65k Amperios
UPC	784572152601
Largo (PULG)	6.5
Ancho (IN)	48
Alto (PULG)	26.75
Peso (LB)	140
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Distribución de Línea a Carga
Aplicación	Canal de Barra
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Número de Conductores	3
Material del Conductor	Cobre y Aluminio
Tamaño	6.5L x 48W x 26.75H
Clasificación de Amperaje	Hasta 800 amperios
Clasificación de Voltaje	Hasta 600 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Temperatura	Sin Clasificación de Temperatura
Material de Aislamiento	Polipropileno
Material de cubierta	Sin Material de Cubierta
Color	gris ANSI 61

Conexión	Zapatas Lado de Línea 4 AWG a 600 kcmil y Orificios Roscados Lado de Carga
Construcción	Acero Galvanizado G90
Acabado	Acabado en Polvo
Número de Posiciones	4 Posiciones
Número de fases	3
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	65000 amperios
Misceláneos	Sin troqueles

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	4	5/16 MNTG. HOLE

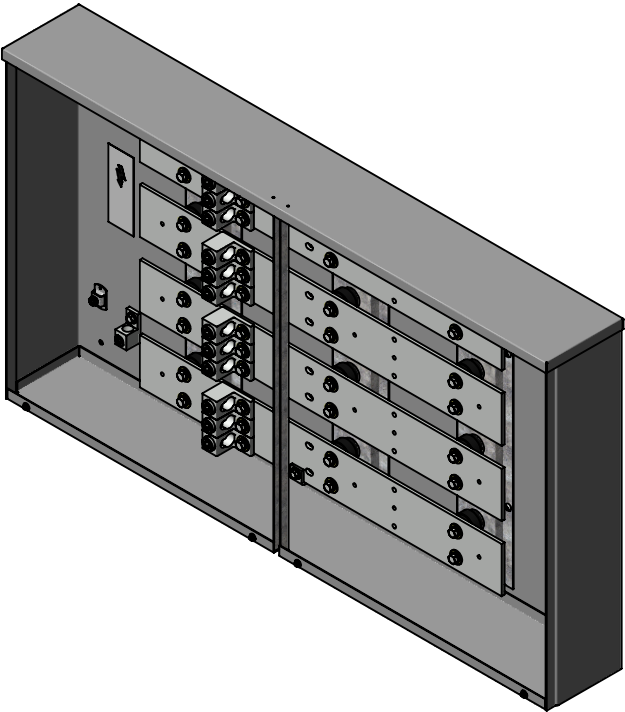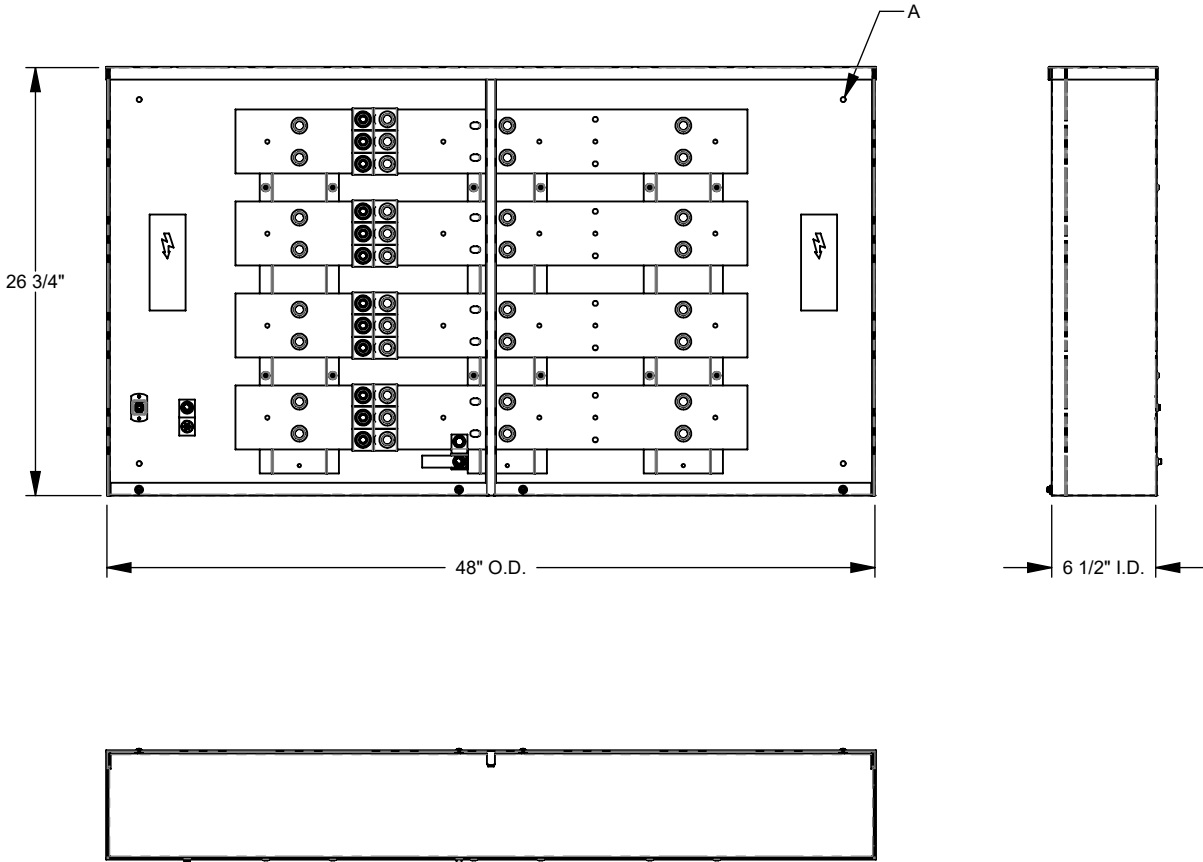

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.