




MILBANK
ENERGY AT WORK





K4793

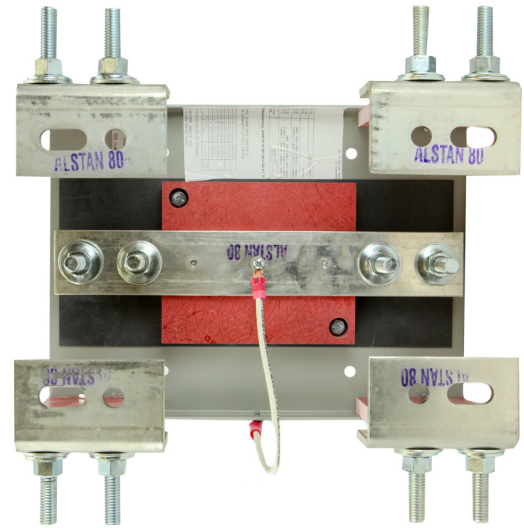

Número de Catálogo	K4793
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Bastidor de Montaje para Transformadores de Corriente 400 Amperes 1 Fase 10k Amperes de Capacidad de Interrupción .5-13 Birlos en Centros de 1.75 No EUSERC
UPC	784572248090
Largo (PULG)	5.719
Ancho (IN)	9.813
Alto (PULG)	13.375
Peso (LB)	14
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Bastidor de Montaje para Transformador de Corriente
Aplicación	Accesorio para Transformador de Corriente
Estándar	Listado UL
Clasificación de Voltaje	600 Voltios Corriente Alterna
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Clasificación de Amperaje	400 Amperios
Clasificación de Corriente de Corto Circuito	Capacidad de Interrupción de 10,000 Amperes
Conexión	Birlos
Aislamiento	No Metálico
Número de Alimentadores	0

Material	Aluminio zincado
Montaje	Montaje sobrepuesto

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

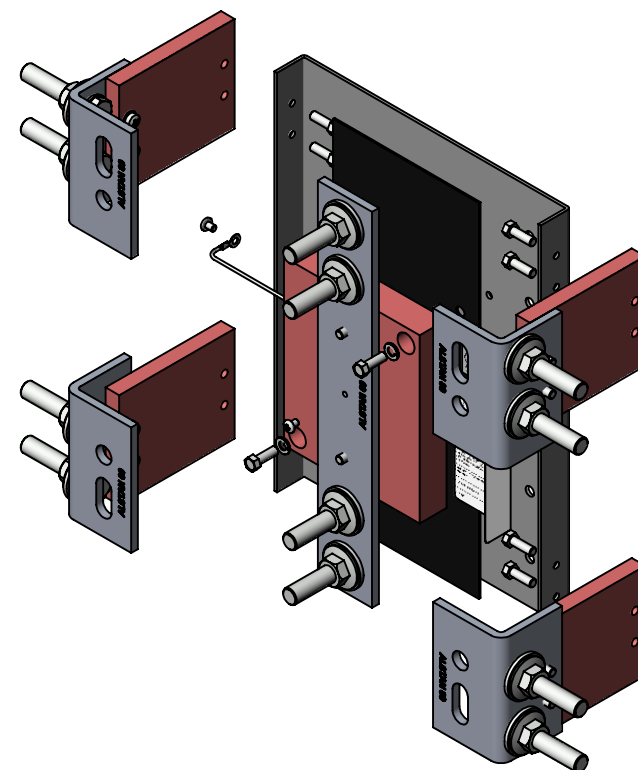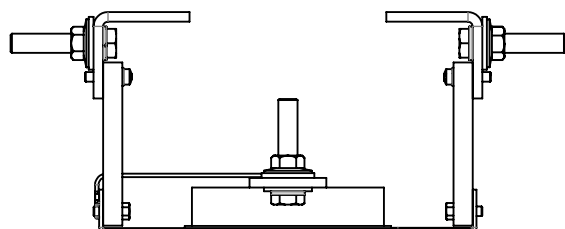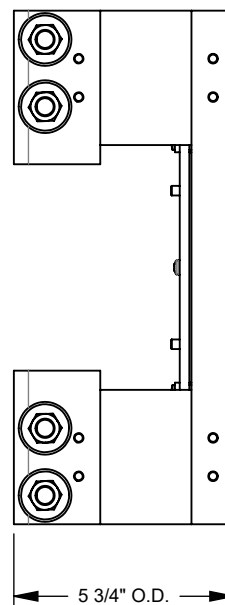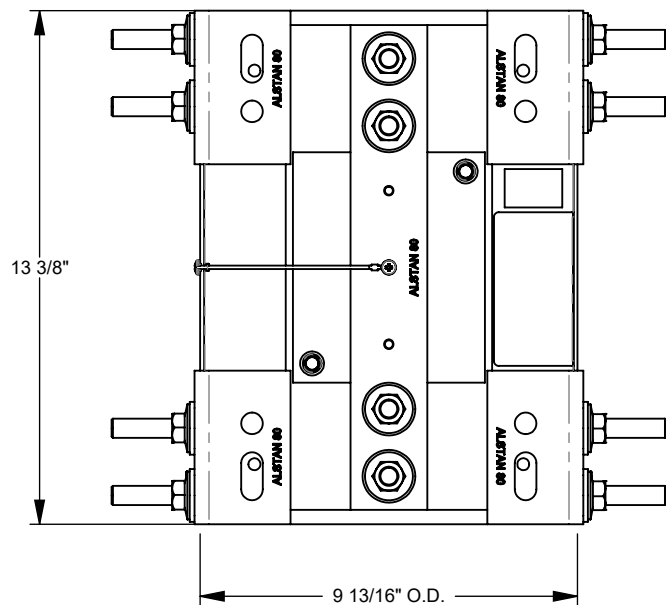

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.