

Alarma de Incendio Tipo MC-FPL Red Alert® y Control

Sencillos de Cobre Aislados THHN/THWN o TFN o TFFN. Sencillos de Cobre Aislados Tipo TFN. Conductor de Tierra de Cobre Aislado Verde. Listado por UL como Tipo MC y Tipo FPL. Tipo MC 600 Voltios y Tipo FPL 300 Voltios. Armadura Ligera de Aluminio Entrelazada Roja.

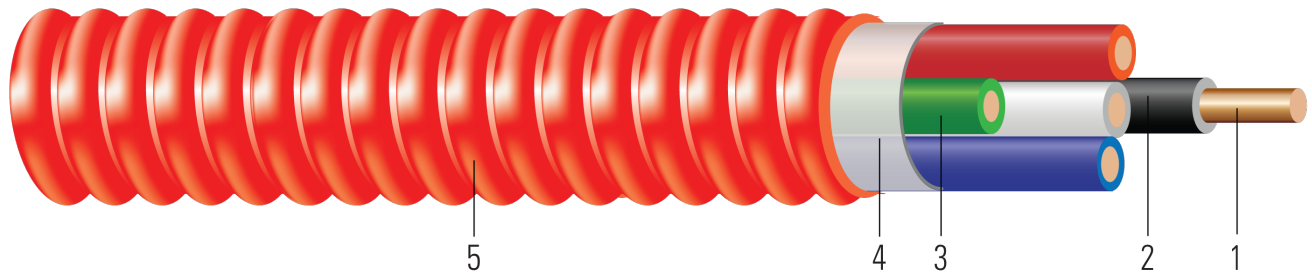


Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Cobre sólido o cableado conforme a ASTM B3 y ASTM B8 o B174
2. Aislamiento: Todas las fases están aisladas con Policloruro de Vinilo con Forro de Nylon Tipo THHN/THWN para 10, 14, 12, 16 y 18 AWG
3. Tierra: Tierra aislada verde. Cloruro de polivinilo con forro tipo TFN o TFFN de nylon
4. Aglutinante: Cinta Mylar
5. Armadura: Armadura Entrelazada de Aluminio Roja

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

El Cable Southwire Red Alert® Type MC-FPL es apropiado para usar de la siguiente manera:

- Cableado en Plenums, Conductos u Otros Espacios Utilizados para Propósitos de Manejo de Aire Ambiental según NEC 300.22(C) & 760.135(C).
- Circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada y no limitada, incluyendo detectores de humo, campanas, cuernos, equipos del panel de control de alarma contra incendios, y dispositivos de iniciación y señalización.
- Circuitos remotos de control, señalización y circuitos de potencia limitada Clase 1, Clase 2 y Clase 3.
- Circuitos de potencia, iluminación, control y señal.
- Pescado o incrustado en yeso.
- Instalaciones ocultas o expuestas.
- Lugares de Asamblea según NEC 518.4 y teatros según NEC 520.5.
- Instalación en charola portacables y canalizaciones aprobadas.
- Bajo pisos elevados para conductores y cables de equipos de tecnología de la información conforme a NEC 645.5(D) y 645.5(E)
- Lugares Peligrosos Clase I Div. 2, Clase II Div 2, & Clase III Div. 1.
- Cinta de amarre con leyenda impresa envuelta alrededor del conjunto.
- Clasificado a 600V, 90°C seco como Tipo MC o 300V, 90°C seco como Tipo FPL.
- Las boquillas anti cortocircuito no son requeridas para uso con cable MC según NEC y UL.

Cable Southwire Red Alert® tipo MC-FPL - cumple o supera los siguientes requisitos:

- UL Online Product Guide Info - Metal-Clad Cable (PJAZ) (www.ul.com)
- Especificación Federal A-A59544 (anteriormente J-C-30B)
- NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional), Artículo 330
- Listado para uso en sistemas de sellado de penetración tipo UL de 1, 2 y 3 horas





ESPECIFICACIONES:

- UL 1424 Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendio Limitados de Potencia
- ASTM B3 Cable de Cobre Suave o Recocido
- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- ASTM B174 Especificación estándar para cobre cableado en manojos
- Cable para Luminarias UL 66
- UL 83 Alambres y Cables Aislados Termoplásticos
- UL 1569 Cables Blindados de Metal
- Norma UL 1479 para Pruebas de Fuego de Penetración en Selladores Cortafuego
- Prueba UL 1685 de Propagación de Fuego en Charola Vertical y Liberación de Humo

• Compra Americana: Cumple con Requisitos de Compra Americana, que se encuentran en 49 U.S.C. § 5323(j); especifique "¡Hecho en EE.UU. Solamente!" al ordenar para asegurar que su proyecto reciba productos fabricados en América.

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE E96627 XX AWG MC 600V {UL} TYPE (THHN OR TFFN) INSULATED CONDUCTORS OR TYPE FPL {UL} 90°C SECO-PARA USO EN CHAROLAS PORTACABLES

Tabla 1 – Pesos y Medidas

Existencia Número	Cond. Tamaño	Conductor Número	Color	Diámetro Sobre Conductor	Conductor Cableado	Espesor del Aislamiento	Tierra Tamaño	Diámetro Sobre Armadura	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Total
	AWG/ Kcmil			pulgada		mils	No. x AWG	pulgada	mil	pulgada	lbs/ 1000ft	lbs/ 1000ft
14 AWG 19 HILOS												
641189	14	2	BK,WE,GN	0.073	19	20	1x14	0.468	50	0.574	38	149

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de fabricación ◇ El cable marcado con este símbolo es un artículo estándar en stock Nota: Número de conductor = número de conductores de fase. No incluye tierra Los códigos de stock TBA son solo estimaciones y el producto real puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

Tabla 2 – Datos Eléctricos e de Ingeniería

Cond. Tamaño	Conductor Número	Curvatura Mín. Radio	Resistencia CC en 25°C	Resistencia CA en 75°C	Reactancia Inductiva @ 60Hz	Ampacidad Permissible Canalización 75°C	Ampacidad Permissible Canalización 90°C
AWG/ Kcmil		Pulgadas	Ω/1000ft	Ω/1000ft	Ω/1000ft	Amp	Amp
14 AWG 19 HILOS							
14	2	4.1	2.631	3.170	0.058	20	25

* Las ampacidades están basadas en la Tabla 310.16 de NEC 2023 y no toman en cuenta las limitaciones de protección contra sobrecorriente en NEC 240.4(D) de 15 Amperes para 14 AWG CU, 20 Amperes para 12 AWG CU, y 30 Amperes para 10 AWG CU (independiente de la clasificación de temperatura del conductor y cableado si el tamaño está presente en la tabla). Además, consulte las secciones NEC 310.15 y 110.14(C) para requisitos adicionales. * Las ampacidades se han ajustado para más de Tres Conductores que Transportan Corriente.

