



MILBANK
ENERGY AT WORK



363612-CT3RXA-SP1

Número de Catálogo	363612-CT3RXA-SP1
--------------------	-------------------

Descripción de Producto de Mercadotecnia	36x12x36 Tapa embisagrada Tipo 3R Certificado UL Aluminio Sin troqueles Sin pintura Porta candado Manija de 3 puntos Rejillas en ambos lados
--	---

UPC	784572525092
-----	--------------

Largo (PULG)	12
--------------	----

Ancho (IN)	36
------------	----

Alto (PULG)	36
-------------	----

Peso (LB)	118
-----------	-----

Nombre de Marca	Milbank
-----------------	---------

Tipo	Tapa Embisagrada
------	------------------

Aplicación	Gabinete para Transformador de Corriente
------------	--

Estándar	Listado UL
----------	------------

Material	Aluminio
----------	----------

Tamaño	12L x 36W x 36H
--------	-----------------

Color	Sin Pintar
-------	------------

Entrada de Cable	Sin troqueles
------------------	---------------





Montaje	Montaje en Pared
---------	------------------

Clasificación NEMA	Tipo 3R
--------------------	---------

Puerta o tapa	Puerta Doble
---------------	--------------

Panel Posterior	Emboss de Montaje en Contrafondo del Gabinete
-----------------	--

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

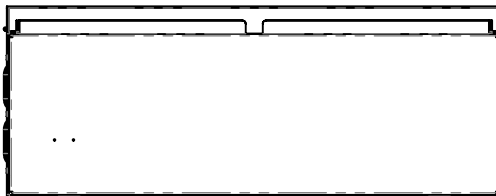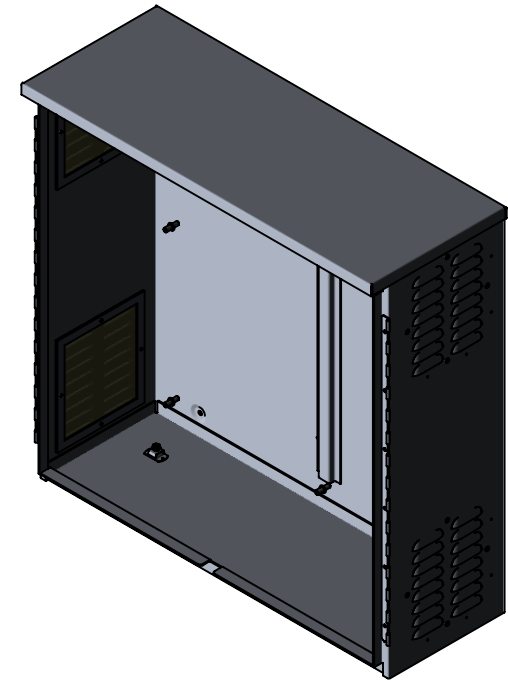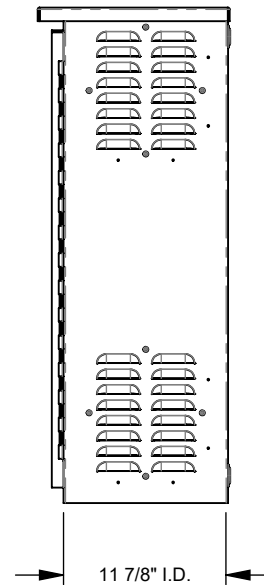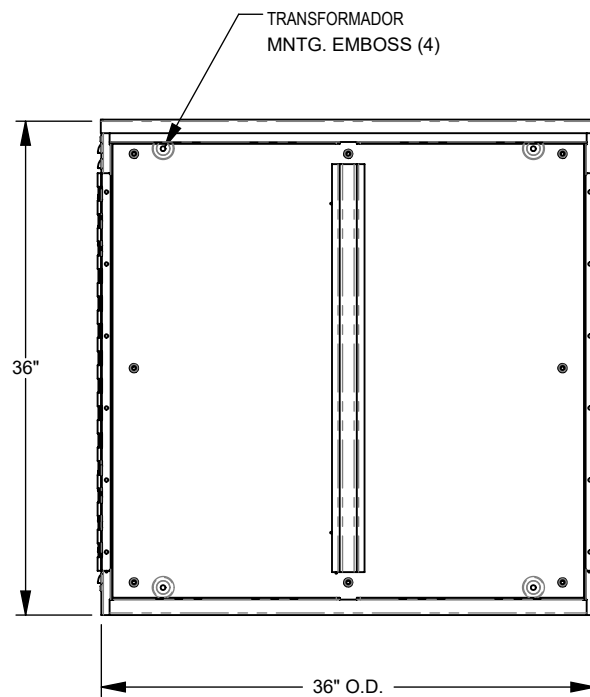

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.