


## 2296-GSC1-NK



|                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | 2296-GSC1-NK                                                                                    |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | Ducto Cuadrado 2x96x2 Tapa Atornillada<br>Tipo 1 Listado UL Acero Sin Troqueles Gris<br>ANSI 61 |
| UPC                                      | 784572267824                                                                                    |
| Largo (PULG)                             | 96                                                                                              |
| Ancho (IN)                               | 2                                                                                               |
| Alto (PULG)                              | 2                                                                                               |
| Peso (LB)                                | 19                                                                                              |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                         |
| Tipo                                     | Ducto Cuadrado (Wireway)                                                                        |
| Aplicación                               | Wireway                                                                                         |
| Estándar                                 | Listado UL                                                                                      |
| Tipo de Tapa                             | Tapa Atornillada                                                                                |
| Gabinete                                 | Gabinete de interior                                                                            |
| Sección Transversal Nominal              | 2x2                                                                                             |
| Longitud del Tramo Recto                 | 96                                                                                              |
| Material                                 | Acero                                                                                           |
| Acabado                                  | Acabado Gris ANSI 61 Pintura en Polvo                                                           |
| Troqueles                                | No                                                                                              |
| Clasificación NEMA                       | Tipo 1                                                                                          |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                              |
|--------------------------|-------|------------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN                  |
| A                        | 4     | ORIFICIO DE MONTAJE Ø.25     |
| B                        | 32    | 1/2, 3/4 TROQUEL CONCÉNTRICO |
| C                        | 32    | 3/4, 1 TROQUEL CONCÉNTRICO   |

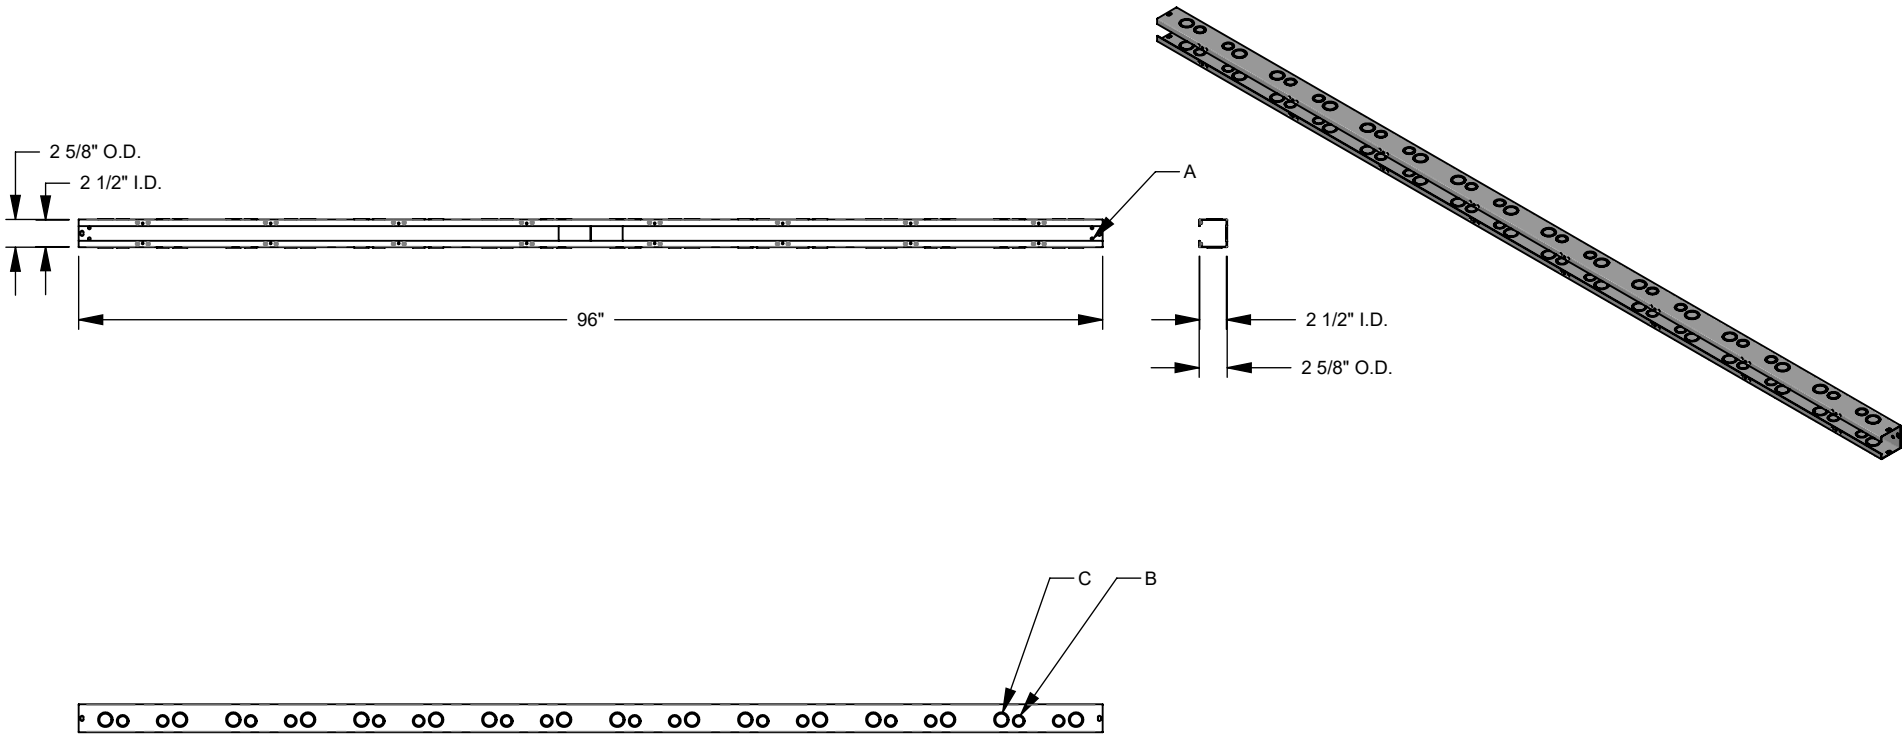

**MILBANK**  
ENERGY AT WORK

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.