


U5100-XL-75

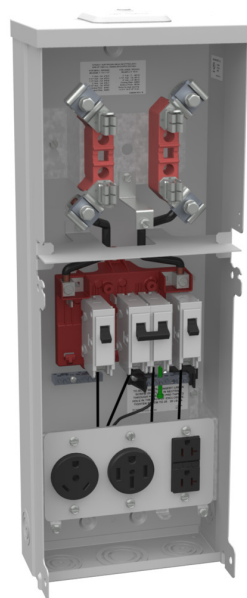

Número de Catálogo	U5100-XL-75
Descripción de Producto de Mercadotecnia	Tipo Anillo 4 Terminales Placa de Cierre Pequeña TT30 1450 520GR Montaje Sobrepuesto
UPC	784572258846
Largo (PULG)	5.188
Ancho (IN)	8.875
Alto (PULG)	25
Nombre de Marca	Milbank
Tipo	Base para Medidor con Anillo
Características especiales	Interruptor Automático de 1 Polo 20 Ampere e Interruptor Automático de 1 Polo 30 Ampere e Interruptor Automático de 2 Polos 50 Ampere
Aplicación	Energía para RV
Estándar	Listado UL; Tipo 3R
Clasificación de Voltaje	Hasta 240 Voltios Corriente Alterna
Clasificación de Amperaje	125 Amperios Continuos
Fase	1 Fase
Frecuencia nominal	60 Hertz
Tamaño	5.188L x 8.875W x 25H
Número de Troqueles	3





Tamaño de Abertura

Un Interruptor Termomagnético Sencillo de 20 Amperios y Un Interruptor Termomagnético Sencillo de 30 Amperios y Un Interruptor Termomagnético Doble de 50 Amperios

Entrada de Cable	Aéreo o Subterráneo
Terminal	Ducto cuadrado
Aislamiento	Poliéster de Vidrio
Montaje	Montaje sobrepuesto
Gabinete	Acero Galvanizado G90 con Acabado en Pintura en Polvo
Cantidad de mordazas	4 Terminales
Tipo de Bypass	Sin Bypass
Número de Posiciones de Medidor	Cabeza de Potencia Sencilla
Tierra del equipo	Barra de Tierra
Abertura del Hub	Placa de Cierre Chica
Rango de Calibres del Lado de Línea	6 AWG - 350 kcmil
Número de Circuitos Derivados	2
Número de Receptáculos	3
Configuración del Receptáculo	Un NEMA 14-50 y Un NEMA TT30 y Un NEMA 5-20 Protección Contra Falla a Tierra

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS		
ARTÍCULO	CANT.	DESCRIPCIÓN
A	3	RELIEVE DE MONTAJE U/L
B	2	TROQUEL SÓLIDO 1/4
C	1	TROQUEL SÓLIDO 1 1/4
D	2	K.O. CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
E	2	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
F	1	TROQUELES DE CONCÉNTRICOS 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

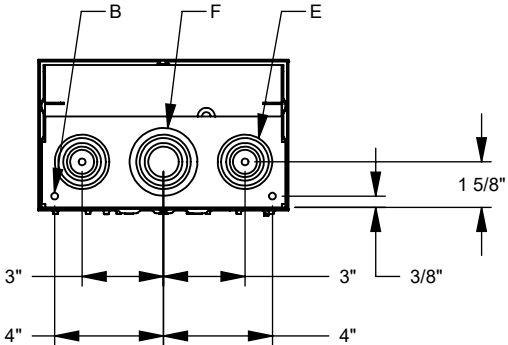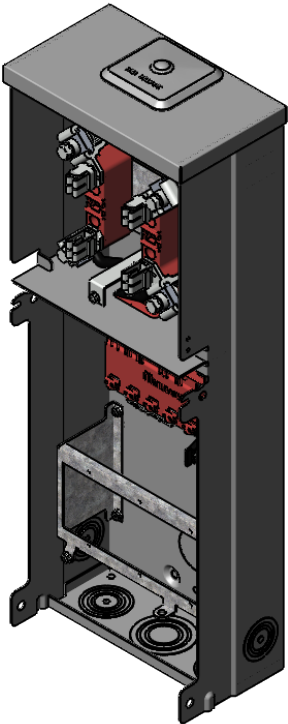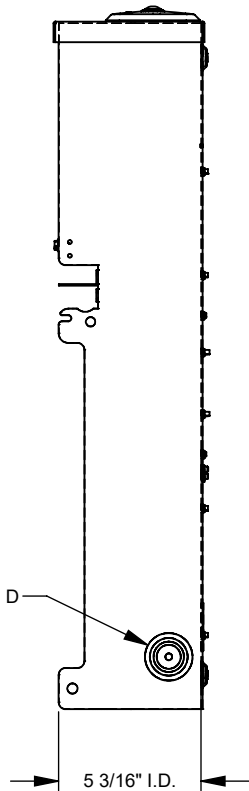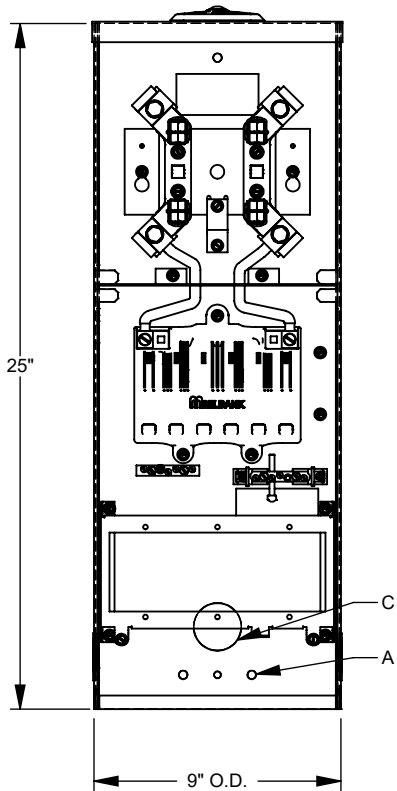

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.