





## 6618-GSC1



|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Catálogo                       | 6618-GSC1                                                                                  |
| Descripción de Producto de Mercadotecnia | Ducto cuadrado 6x18x6 Tapa atornillada<br>Tipo 1 UL Listed Acero Troqueles Gris<br>ANSI 61 |
| UPC                                      | 784572107809                                                                               |
| Largo (PULG)                             | 18                                                                                         |
| Ancho (IN)                               | 6                                                                                          |
| Alto (PULG)                              | 6                                                                                          |
| Peso (LB)                                | 8                                                                                          |
| Nombre de Marca                          | Milbank                                                                                    |
| Tipo                                     | Ducto Cuadrado (Wireway)                                                                   |
| Aplicación                               | Wireway                                                                                    |
| Estándar                                 | Listado UL                                                                                 |
| Tipo de Tapa                             | Tapa Atornillada                                                                           |
| Gabinete                                 | Gabinete de interior                                                                       |
| Sección Transversal Nominal              | 6x6                                                                                        |
| Longitud del Tramo Recto                 | 18                                                                                         |
| Material                                 | Acero                                                                                      |
| Acabado                                  | Acabado Gris ANSI 61 Pintura en Polvo                                                      |
| Troqueles                                | Sí                                                                                         |
| Clasificación NEMA                       | Tipo 1                                                                                     |

Consulte a la empresa de servicios que le atiende para conocer sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa y pueden requerir la aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser instaladas por un electricista licenciado y deben cumplir con todos los códigos, leyes y reglamentos nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso u obligación.

| TABLA DE CARACTERÍSTICAS |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| ARTÍCULO                 | CANT. | DESCRIPCIÓN               |
| A                        | 4     | ORIFICIO DE MONTAJE Ø.25  |
| B                        | 8     | ½, ¾ TROQUEL CONCÉNTRICO  |
| C                        | 8     | ¾, 1 TROQUEL CONCÉNTRICO  |
| D                        | 2     | 1, 1½ TROQUEL CONCÉNTRICO |

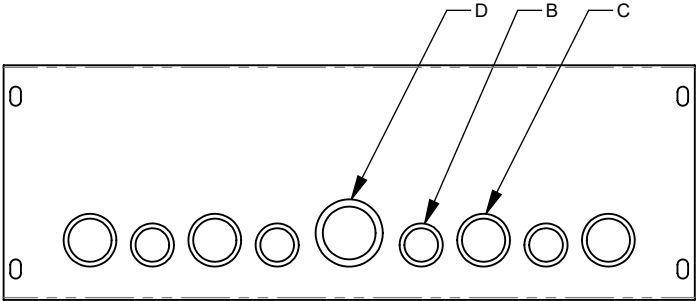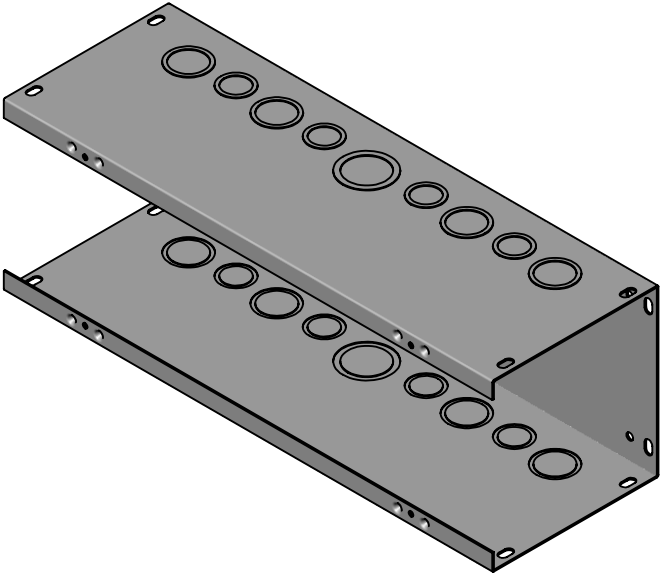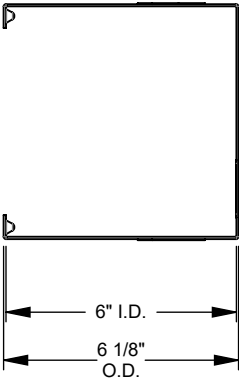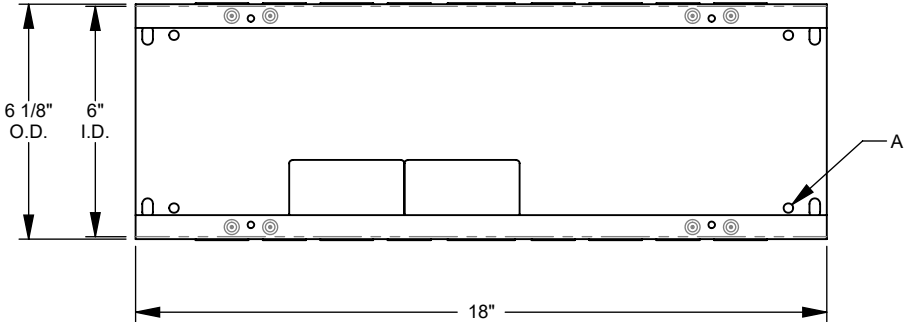

Versión:

1

Todas las dimensiones son +/- 1/16". Las vistas del dibujo no están a escala.

Por favor consulte con la empresa suministradora sus requisitos antes de ordenar o instalar, ya que las especificaciones y aprobaciones varían según la empresa suministradora y pueden requerir aprobación del inspector eléctrico local. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un electricista con licencia y deben cumplir con todos los códigos, leyes y regulaciones nacionales y locales. Milbank se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones y características mostradas sin previo aviso.